



Et rien d'autre !

## **MOY SANITAIRE CHAUFFAGE**

PAE des Pierrailleuses - Rue Georges Charpak  
79 270 – SAINT SYMPHORIEN

---

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME  
LOGISTIQUE AVEC SES BUREAUX

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA  
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### **ANNEXE 20** **Volet Sécurité**

---

**GROUPE IDEC**  
**INGÉNIERIE**

37 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie - 75 008 PARIS  
Tél : 01-44-94-94-50 - Fax : 01-44-94-94-51  
R.C.S 2009 B22 756  
[www.groupeidec.com](http://www.groupeidec.com)

Affaire suivie par Emilie CHANTRE


---


**Mai 2023 – Indice A**

TELEDEPOT

Étape 3 - PJ2Bis - Partie A

"Document annexe justifiant le fonctionnement des installations en conformité avec les prescriptions générales applicables édictées par l'arrêté ministériel"

- 
-  Paroi REI120 dépassant d'1m la couverture la plus haute au droit du franchissement (compris portes et vitrages) compris débords en façade de 50cm de part et d'autre pour façade sans critère EI60 mini
  -  Paroi Ecran thermique EI120 toute hauteur adossée à une structure R120 (hors portes et vitrages)
  -  Paroi REI120 jusque sous bac de couverture la plus haute (compris portes et vitrages)
  -  Paroi REI120 jusque sous couverture du local le plus bas (compris portes et vitrages) puis paroi Ecran thermique EI120 toute hauteur adossée à une structure R120 (hors portes et vitrages)
  -  Paroi REI120 jusque sous dalle béton (compris portes et vitrages sauf indication contraire et hors grilles de façade)
  -  Paroi REI60 jusque sous dalle béton (compris portes et vitrages sauf indication contraire et hors grilles de façade)
  -  Paroi REI120 dépassant de 2m la hauteur du stockage déchets extérieur concerné (compris portes, vitrages, grilles de façade)
  -  Plafond dalle béton REI60
  -  Plafond dalle béton REI120

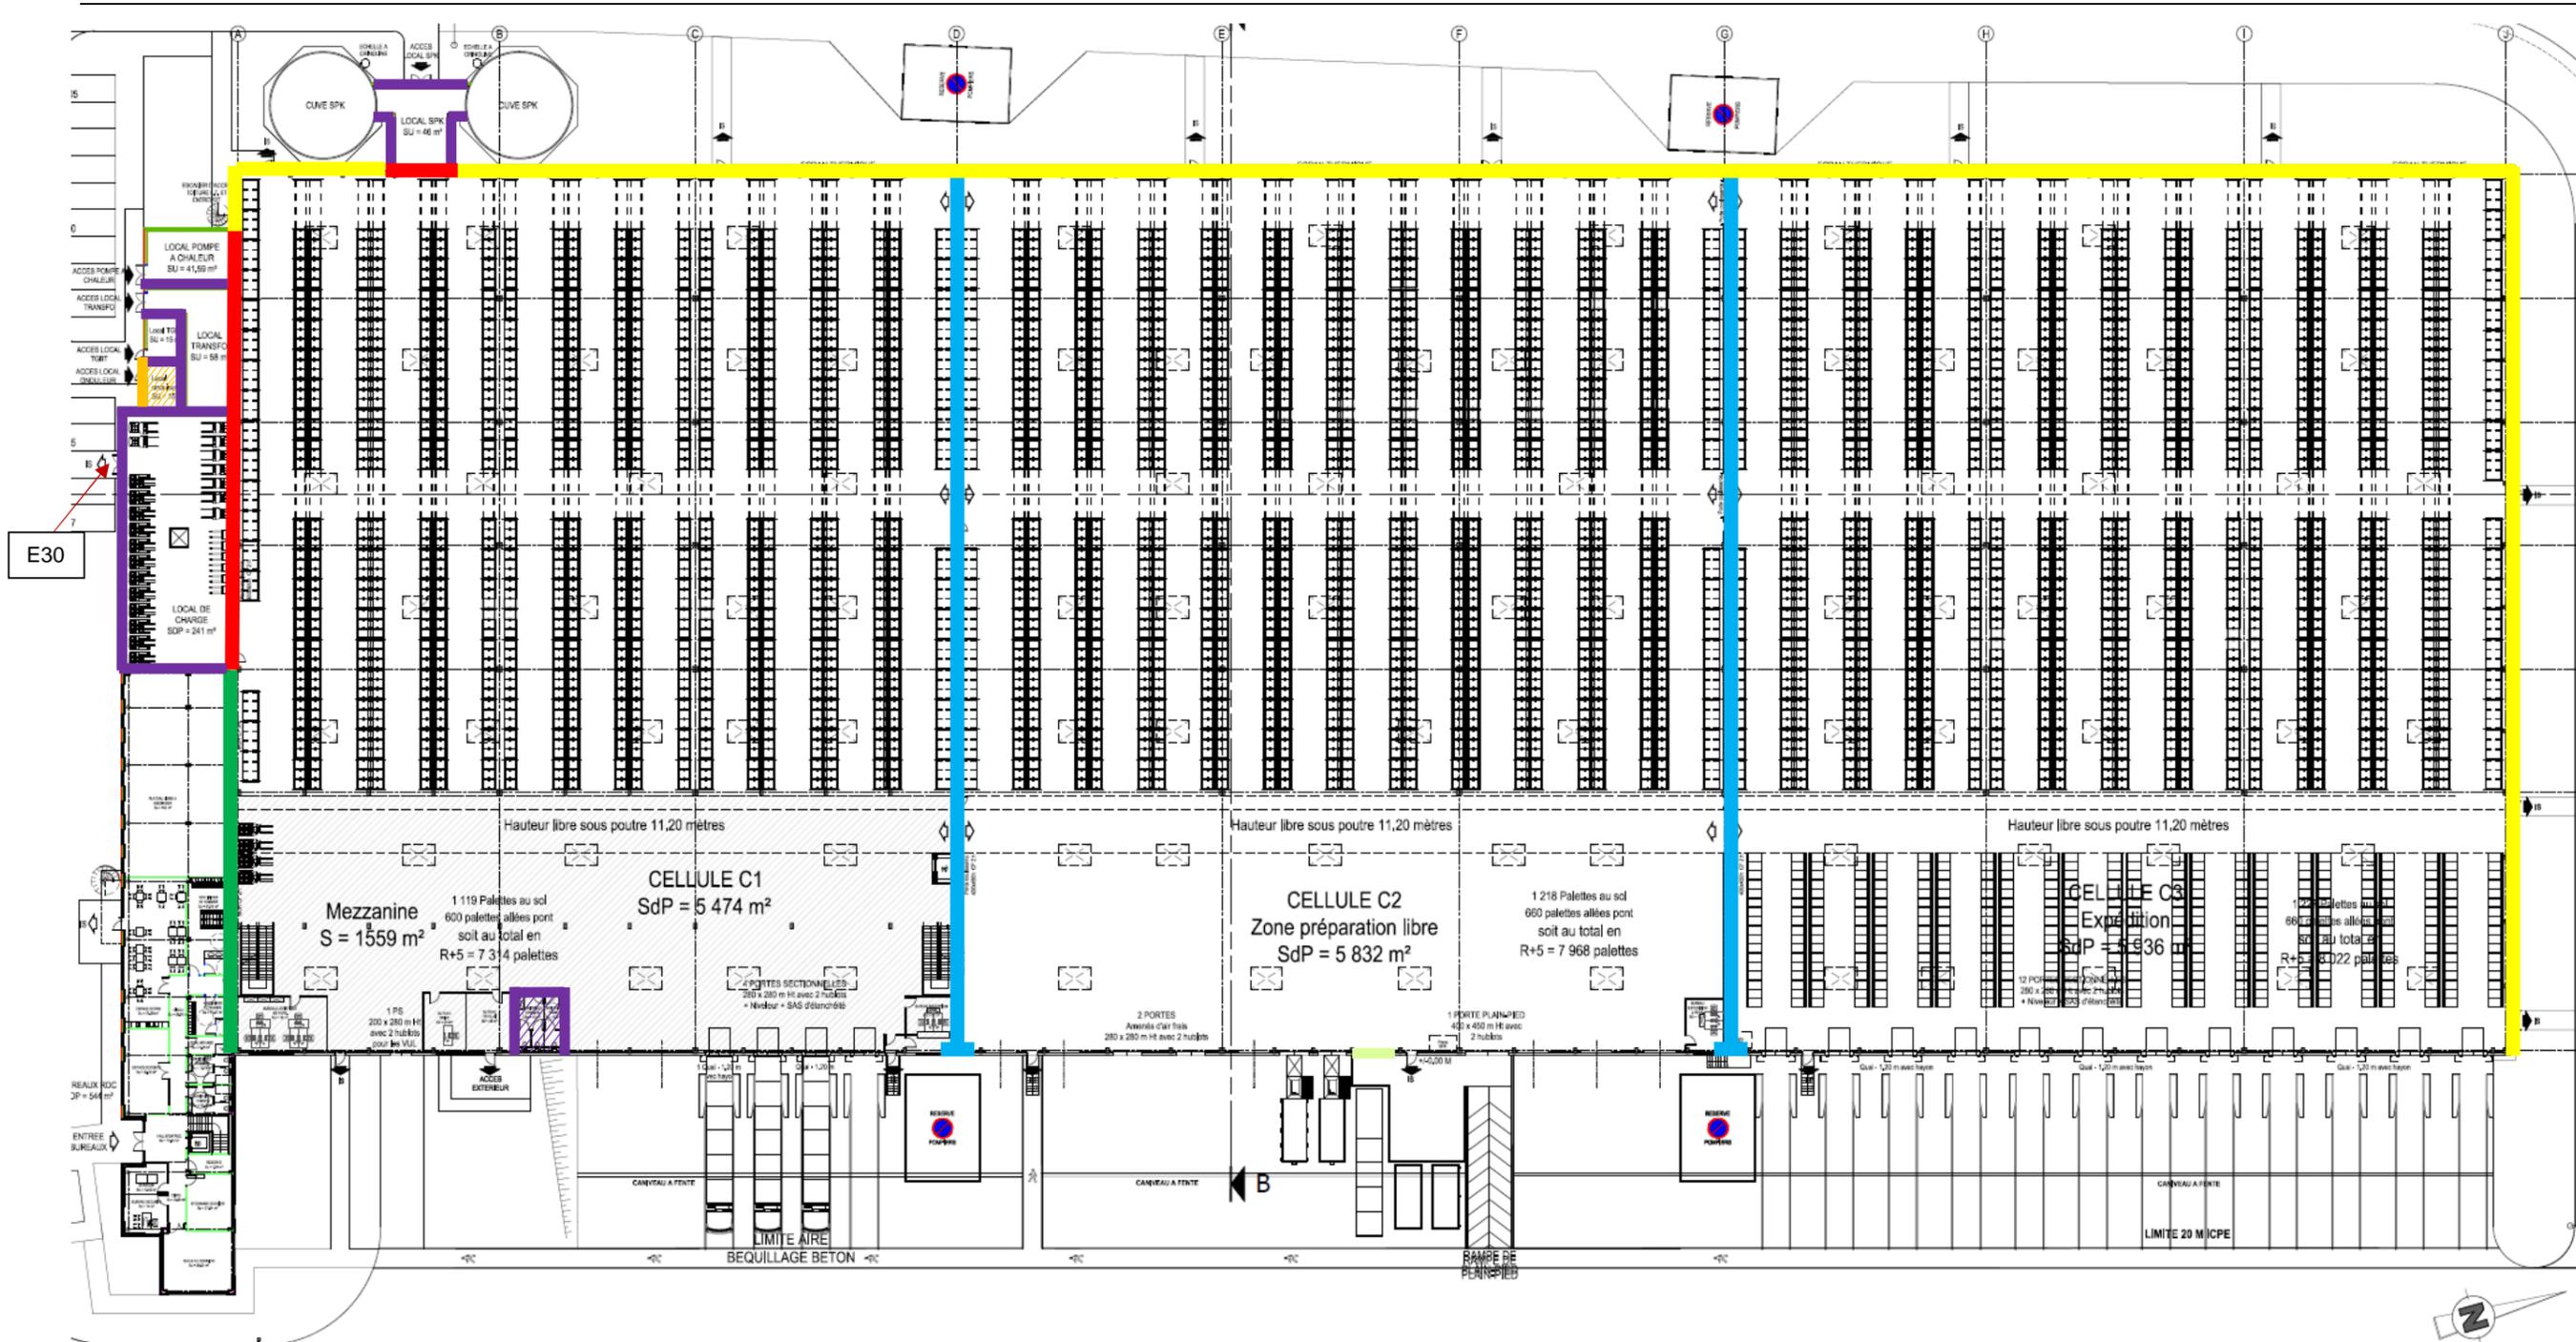

Plan RDC

