Pièce n°: 2

GESTIONNAIRE
DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

CENTRE MAINTENANCE DE NANTES
G.M.R. POITOU CHARENTES

Liaison aérienne à 225 kV

POSTE FLEAC - POSTE NIORT

PLAN AU 1/10 000

DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

Légende

- *Ligne d'énergie existante*
- *Ligne existante HTA - BT*
- *Ligne existante DGT*
- *Conduite de gaz et hydrocarbures*

Indice : A	Format: 0.30 x 0.630 Surface : 0.48m²
Date: 22/01/2021	Vérifié le: 22/01/2021 Par: CB

Omexom Nîmes Ingénierie
EEE SAS
5, rue Arnavielle - CS 42001
30907 NIMES Cedex 2

Tél. : 04.66.63.75.20- Fax : 04.66.23.39.48

PLAN N° O-OP-BRIO6L61NIORT-LA10-BRIOUX-A
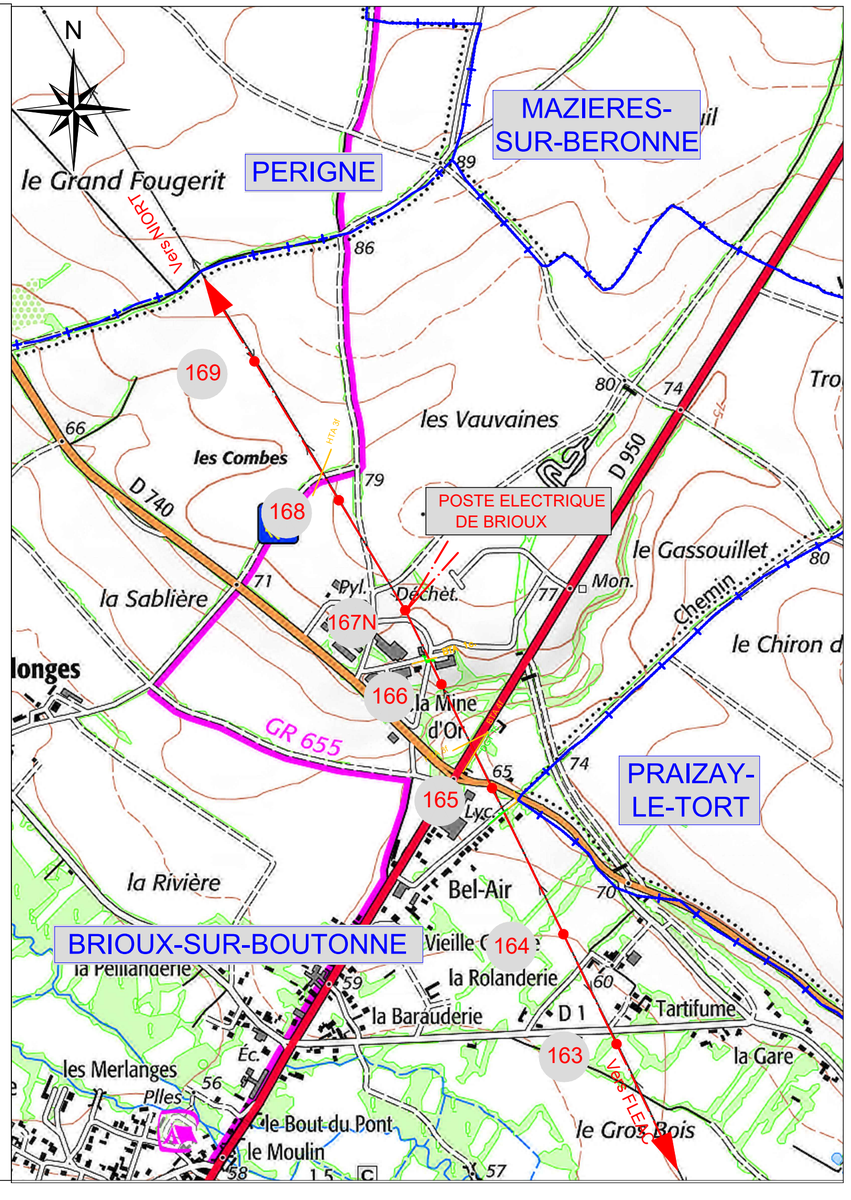
INDICE	DATE	MODIFICATION	DEMANDEE	EXECUTEE	VERIFIEE
A	20/01/2021	Création du plan	R.T.E.	OMEXOM	OMEXOM